製品番号
SV1108A

時間積分式漏水発見器

Leak Checker

リークチェッカー

- 実績のある時間積分式漏水発見器（SV1105）の後継器です。
- 小型化及びセンサとの一体型により携帯性が向上し、検針業務と併用した給水管漏水の点検が可能となりました。
- Bluetoothの搭載により、リアルタイムで検針用ハンディターミナルに計測データを送信し※1、検針データと一元化したデータ管理が行なえます。
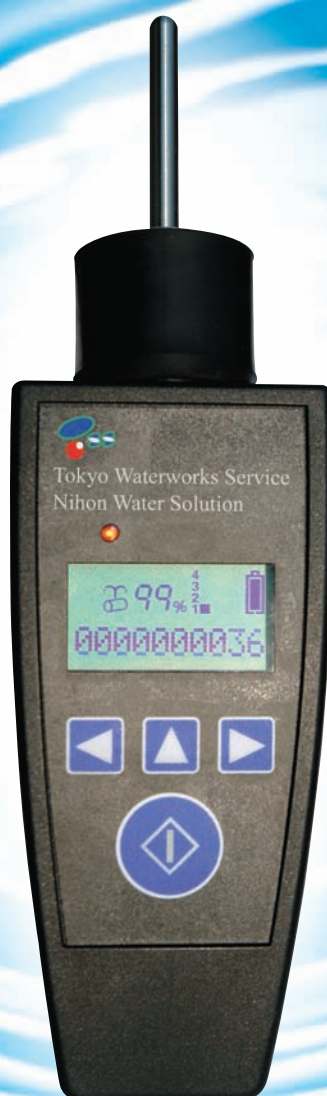
検針業務と併用し、
漏水調査の費用対効果を大幅に向上！

特　長

■ 小型、軽量化を実現
携帯性を考慮し、小型／軽量化を実現しました。検針業務と併用して利用することができます。

■ 計測時間を大幅に短縮
従来機種では、漏水有無の計測に１０秒以上必要でしたが、本器では最短２秒で計測が可能です。

■ 塩ビ管等の測定も可能
２段階（150Hz／300Hz）のハイパスフィルターを装備。従来の機器では捕捉が困難な塩ビ管等の漏水も確実にキャッチできます。

■ 無線で計測データを保存
Bluetoothの搭載により、計測データをPDAやハンディターミナルなどへ直接記録※2できます。

構　成

(1) 本体（センサ付）　(2) 棒状アダプタ（センサ用）
(3) データ取込プログラム　(4) USB赤外線アダプタ※3
(5) 取扱説明書（日本語）　(6) 無線通信仕様書
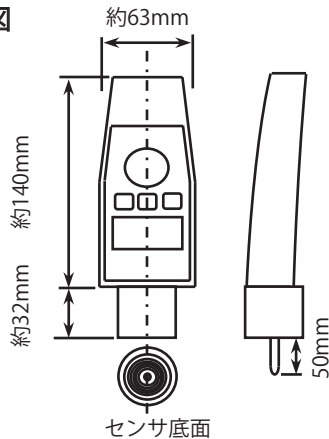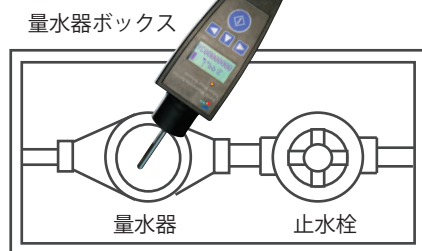
●量水器ボックス内の量水器ガラス面、バルブ、配管部など、水道管露出部に直接あててご使用いただけます。

本体仕様

計測機能	計測方法	時間積分方式
	動作モード	モニタ計測
		計測回数：1～３６回 計測時間：１～５秒
	計測開始待ち時間	１～５秒で設定可能
判定機能	判定方法	最小値判定方法
	判定レベル	４段階から選択（レベル１～レベル４）
		電圧値：０～２００mV（１０mV間隔）
		積分率値：０～９９％
表示機能	表示方法	液晶表示（バックライト無し）
	表示内容	計測中　：シンボル表示
		漏水有無　：シンボル表示
		時間積分率　：２桁（００～９９%）
		判定レベル　：４段階のシンボル表示
		電池レベル　：２段階のシンボル表示
		ドットマトリクス：１０桁の英数字表示
		給水栓番号　：８桁の数字表示
操作機能	キー操作	計測開始スイッチ
		設定用スイッチ（[←][↑][→]）
無線通信	インターフェイス	Bluetooth V1.2準拠
	使用プロトコル	シリアルポートプロファイル（SPP）
	送信電力クラス	Power Class 2
赤外線	方式	IrDA物理層準拠

一般仕様

使用環境	周囲温度	0～50℃
	相対温度	20～90℃
電源	定格電圧	DC3V
	種類	単三乾電池×2本
質量		330ｇ（電池込）

※1 Bluetoothに対応した通信機器が必要です。
※2 通信機器では別途アプリケーションの開発が必要です。
※3 オプション装備になります。

東京水道サービス株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1
新宿グリーンタワービル5階
TEL 03-5320-9350（代表）　FAX 03-5320-9357
http://www.tssk.jp/

総販売元

株式会社日本ウォーターソリューション
〒351-0114 埼玉県和光市本町22-1 和光ビル
TEL 048-458-6340　FAX 048-458-6380
E-mail:info@nws-c.com